


Pod Kol. M. M.
29.06.2023.

Nakło nad Notecią, dn. 21-06-2023
MU/KA/L.dz.PEO23P106595

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie

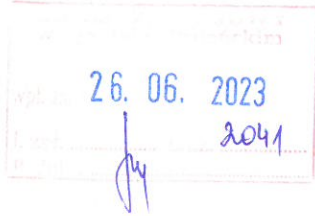

Uzgodnienie

dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Modernizacja (odnowa) DP 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku o dł 2,397 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+400, a km 2+797 jej przebiegu”, na części działek nr 24/1 i 131 w miejscowości Jazdrowo, gm. Sępólno Krajeńskie.

Odpowiadając na pismo ZD-RR.7011.09.2023.MM z dnia 15.06.2023r. (data wpływu 16.06.2023r.) przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesioną siecią elektroenergetyczną oraz pozytywnie zaopiniowane profile skrzyżowań linii napowietrznych.

Uwagi:

Podczas prowadzenia prac z zastosowaniem urządzeń przeladunkowych należy zachować odległość mierzoną w poziomie od najdalej wysuniętego punktu urządzenia do przewodów linii napowietrznej nN 0,4kV min. 3m. Dla pracy sprzętu budowlanego (dźwigi, podnośniki, podajniki, itp).

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna własność ENEA Operator Sp. z o. o. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
2. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie, urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
3. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
5. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
6. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
7. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
8. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
9. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Dział Majątku Sieciowego
Kierownik
Piotr Łoś

Sprawę prowadzi: Krzysztof Allnoch
tel.: 52 313 20 51

Załączniki:

- 1) Mapa z naniesieniem sieci – 2 egz.
- 2) Profile – 1 egz.
- 3) Zasady przetwarzania informacji – 1 egz.

k/o
MU-a/a

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398


kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl




Skrzyżowania z napowietrznymi liniami energetycznymi

DP 1121C - m. Jazdrowo


SKRZYŻOWANIE SK-1 km = 0+522,77

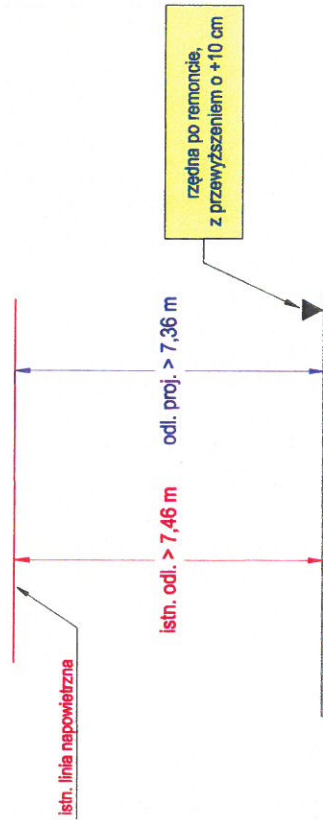

SKRZYŻOWANIE SK-2 km = 0+787,31

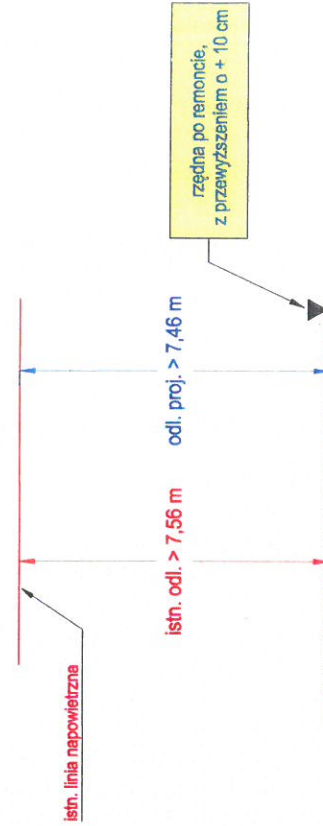

SKRZYŻOWANIE SK-3 km = 1+106,67

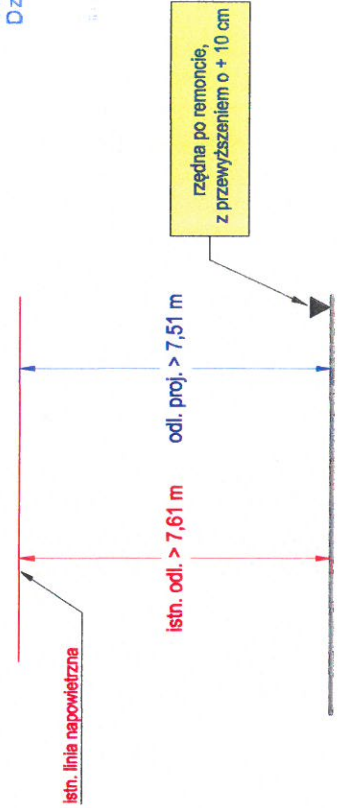

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Narko
 89-100 Narko n. Not., ul. Nowa 41A
 tel. 52 313 20 43
 REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160
 - 5 -
ENEA Operator Sp. z o.o.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Narko
 Dział M. i T. Sieciowego
 Kierownik
 podpis uzgadniającego

Podpis

 podpis uzgadniającego

Temat opracowania:

Modernizacja (odnowa) DP nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Seppino
 Krajeńskie na odcinku o długości 2,397 km zlokalizowanym pomiędzy
 km 0+400, a km 2+797 tej przebiegu.

Tytuł rysunku:	Skala:	Nr rys.:	Nr arkusza:
RYSUNEK UZGODNIENIOWY	1:30	R.U.2	1 z 1
BD	Inż. Edwin ECKERT uprawnienia budowlane nr GP-62.73.42/278/92 w specjaln. konstr.-anżyjnym i techniczn. rysunkach inżynierskich i maszyn		
Opracował:	Data:		
	02.2023		